


# Avfuktare

## DA-450

Avfuktningssaggregat av sorptionstyp för torkning av luft även vid låga temperaturer och lågt vatteninnehåll.

Komplett aggregat inklusive sorptionsrotor, torrluftfläkt, våtluftfläkt, filter, regenereringsbatteri av termistortyp samt intern elutrustning. Hölje i rostfritt 2333.

Aggregatet färdigt för anslutning till spirokanaler, elkraft samt extern styrutrustning.

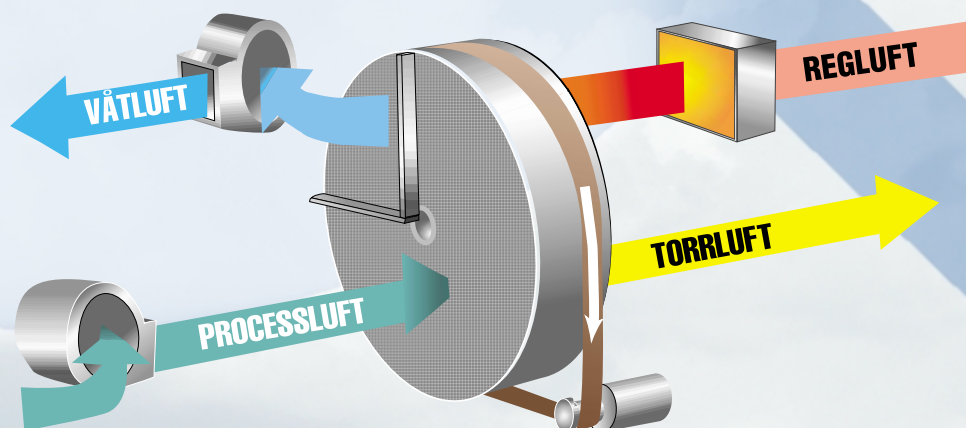


*tekniska data från*

# **FUKTKONTROLL AB**

# Avfuktare DA 450

KAPACITETSDIAGRAM

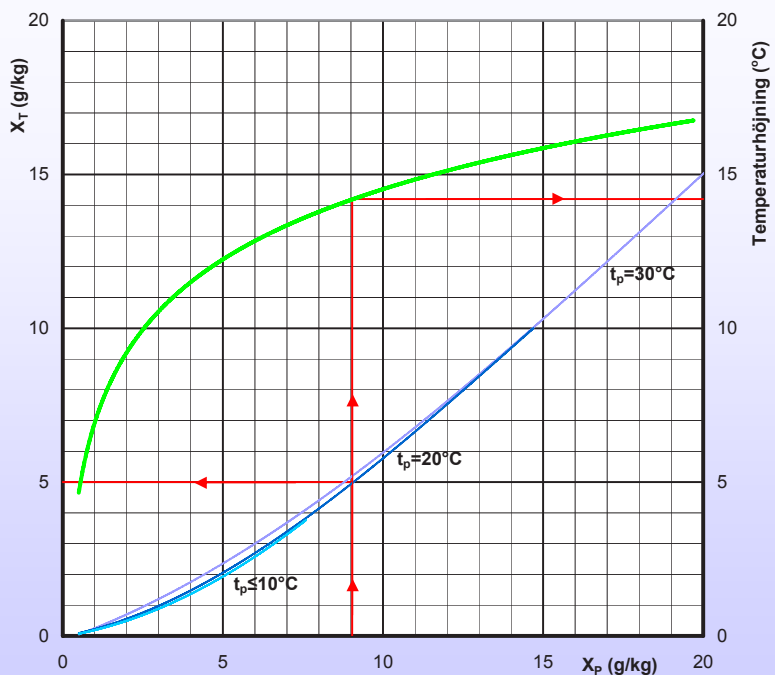


**EXEMPEL:**

Processluft:  $x_p = 9,0$  g/kg,  $t_p = +20^\circ\text{C}$  ger  
 Torrluft:  $x_T = 5$  g/kg,  $t_T = 20 + 14,2 = 34,2^\circ\text{C}$

**TEKNISKA DATA:**

Avfuktningsskapitet (vid $+20^\circ\text{C}$ , 60% RH. I övrigt: se kapacitetsdiagram.)	2,2 kg/h
Torrluftflöde (friblåsande)	450 m <sup>3</sup> /h
Våtluftflöde (friblåsande)	120 m <sup>3</sup> /h
Elanslutning (1x230 V, 50 Hz)	3,5 kW
Vikt	31 kg
Ljudnivå	63 dB(A)

**MÄTTSKISS**

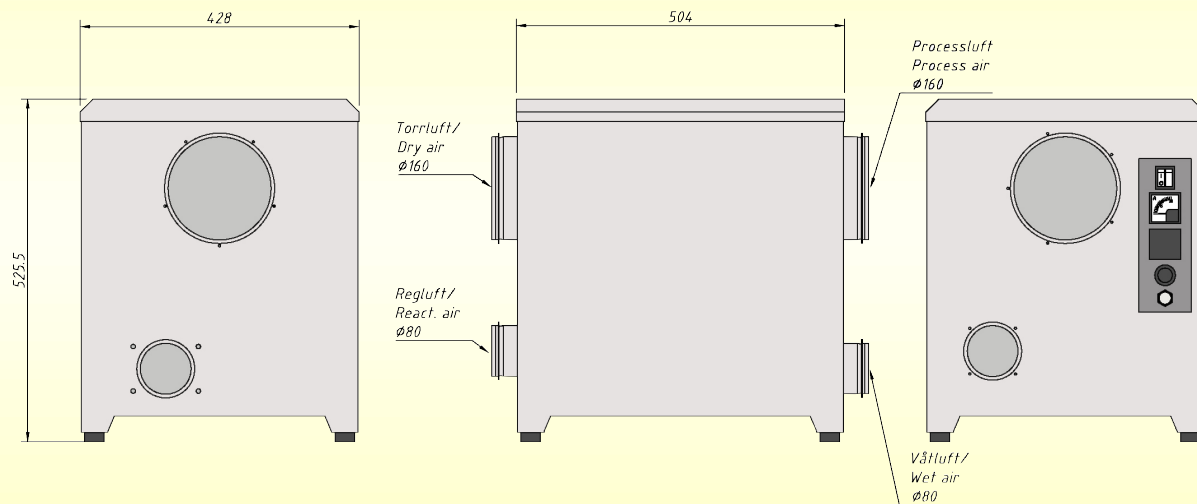

**FUKTKONTROLL AB**

Mätslingan 22, 187 66 TÄBY

Tel 08 - 792 11 55 Fax 08 - 792 55 59

E-mail: [info@fuktkontroll.com](mailto:info@fuktkontroll.com) Hemsida: [www.fuktkontroll.com](http://www.fuktkontroll.com)